



Einreichplan

Maßstabslinie

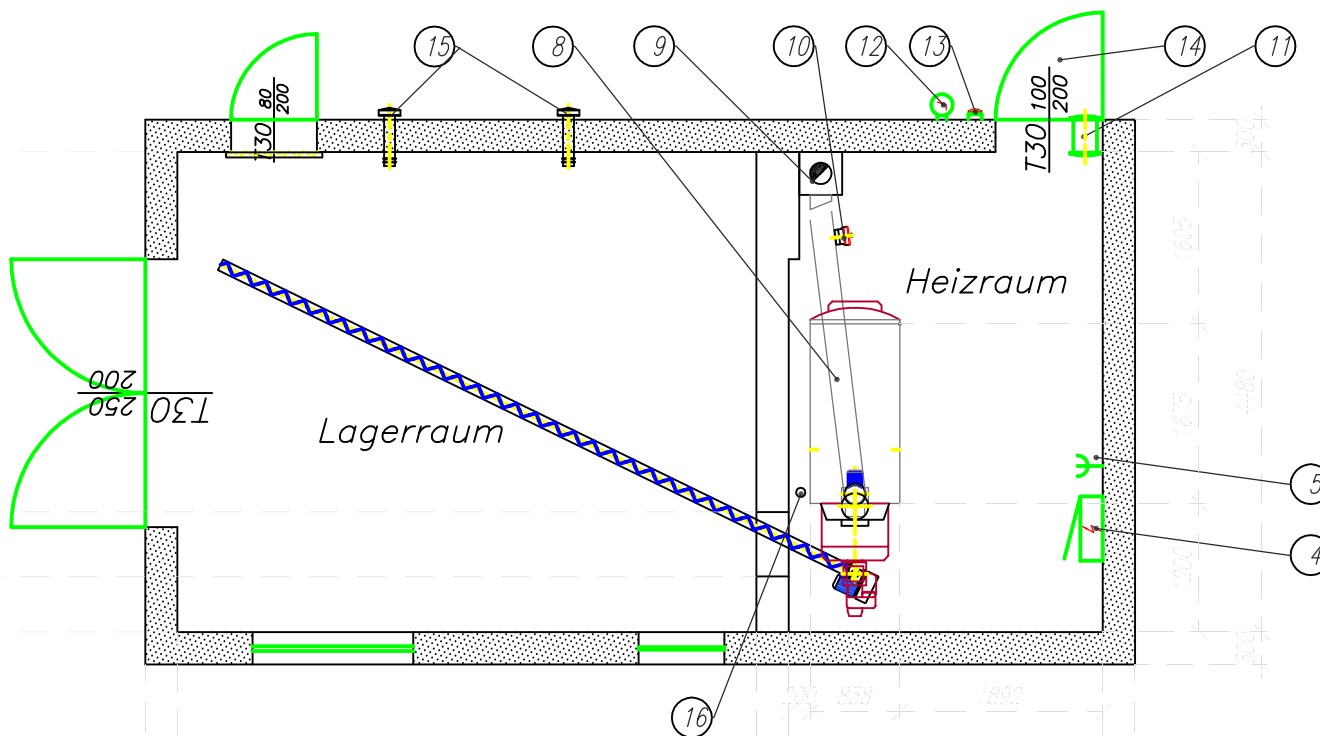

Sicherheit wird gewährleistet durch:

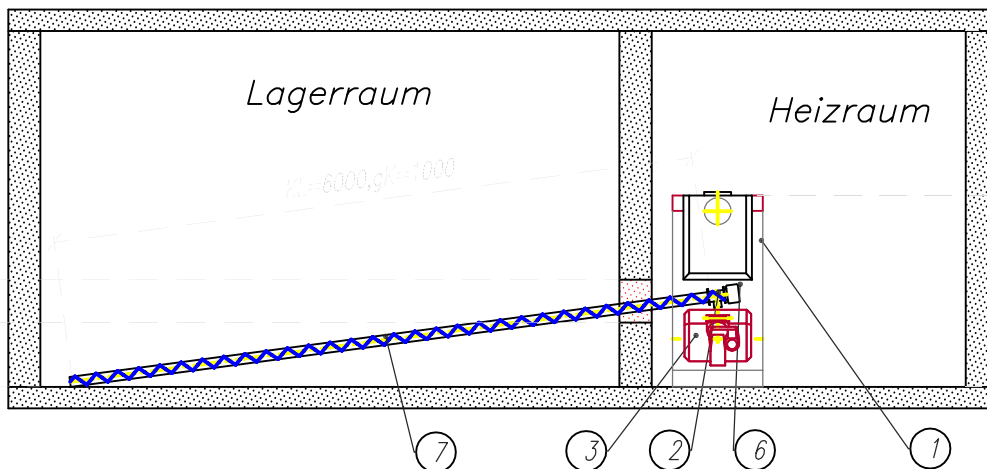

Im Plan sind alle vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen nach prTRVB H118 Ausgabe 2003 angeführt. Die vollständige Ausführung dieser, muss bauseits erfolgen.

Be-u. Entlüftung: mit Fenster: • nicht brennbarer Rahmen
• Drahtgitter
Querschnitt 500 cm² mit Rohr: • außerhalb der Mauer
brandbeständig ummantelt

Legende:



Nr.: Benennung:

- 1 Kessel HPK 120 , 120 kW (10.1)
- 2 Zellenradschleuse mit Fallstufe RSE und RZS (TRVB H118)
- 3 Brenner BH 120, 120 kW
- 4 Schaltschrank
- 5 Stromanschluss: Euro 400V, 16A, 5x2,5 mm² muss vor Montagebeginn vorhanden sein!
- 6 Antriebsmotor für Raumaustragung
- 7 Bunkerschnecke KL=6000, gK=1000
- 8 Rauchrohr Ø250
- 9 Kamin Ø250, Mindestanschlusshöhe: 2050 mm
- 10 Verpuffungsklappe
- 11 Be-u. Entlüftung mit Fenster
- 12 Feuerlöscher 6 kg Trockenlöscher
- 13 Fluchtschalter
- 14 Brandschutztür
- 15 Einblaskupplung (mit Erdungsanschluß)
- 16 Abfluss für therm. Ablaufsicherung
- 17 Saugzuggebläse

Benennung / Kommission

Sign. Vertreter	Maßstab	Zeichnungsnummer
	1:50 (A3)	2008-1075
Freigabe	Zeichner	Datum
	Eckert	25.07.2008



Verpflichtung zur Sicherheit und Umgebung.